



RZUT PODDASZA
INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100




283,5 m ²	Pow. użytkowa
621,10 m ²	Pow. zabudowy

OZNACZENIA TECHNICZNE

- UWAGI:
- Instalacje przewody odpowiadające oddziaływaniu zdemontować. Na końcówki zamontować automatyczne zawory odpowiadające.
 - Na wszystkich (instalacjach) polikromowych) grzejnikach zamontować zawory termostaticzne z głowicami oraz zawory powrotne grzejnikowe.
 - Niezgarnięte przewody instalacji c.o. oddać z załącznikiem.
- Instalacje piony c.o.
- proje. przewody instalacji c.o.
- Isn. grzejnik bez zmian
- proje. grzejnik
- średnica nominalna rury sławowej
- Ø...
- Instalacje piony c.o.
- Instalacje piony c.o.

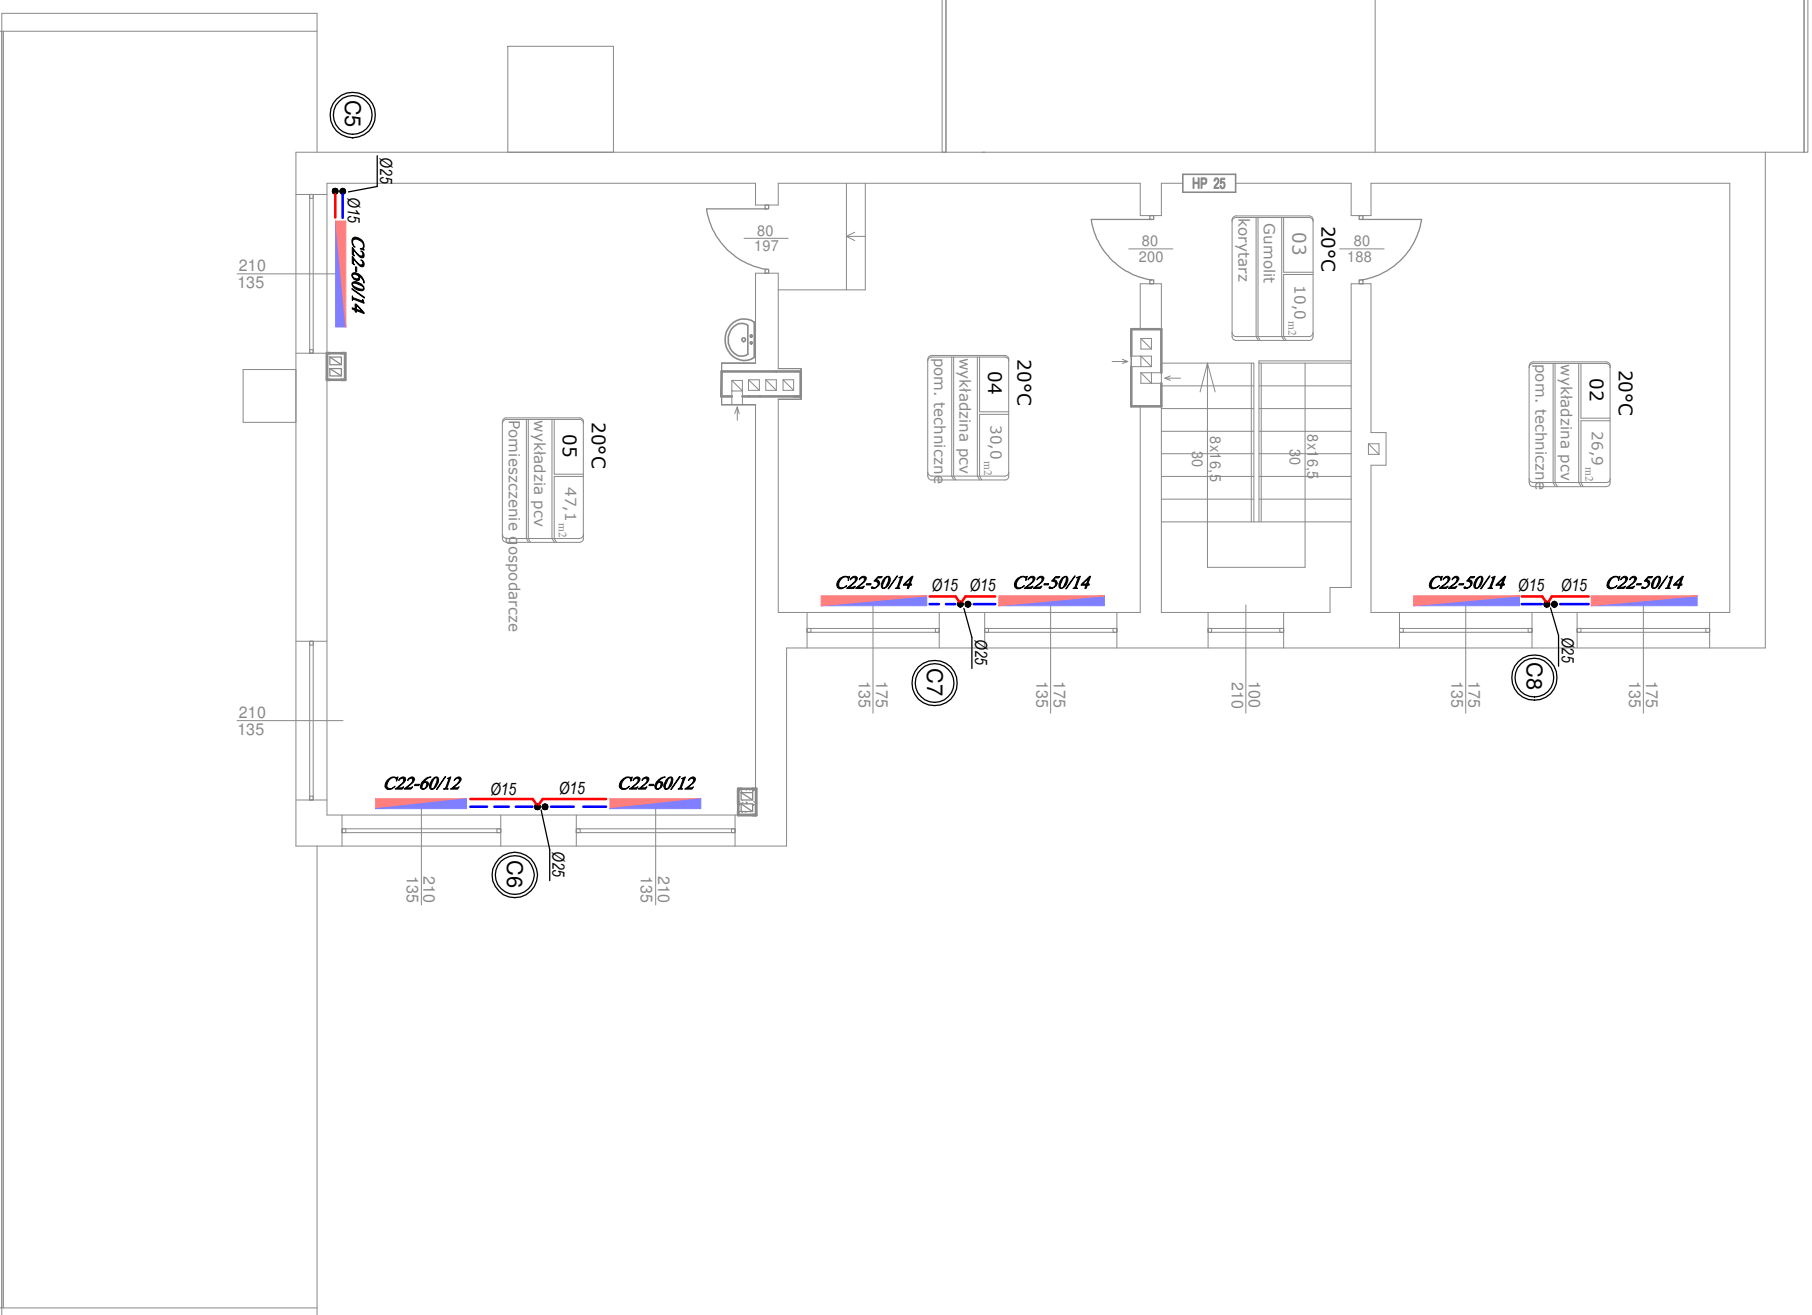

<p>INWESTOR</p> <p>Gmina Baranówka ul. Brodnicka 8, 87-321 Baranówka ul. Brodnicka 8, 87-321 Baranówka Adres obiektu Grzebyń, obwód Grzebyń, gmina Baranówka Os. nr 424</p>		<p>Biuro projektowe</p> <p> Usługi Inżynieringowe "NOVUMINZ" Port Witkowski 87-300 Brodnica ul. Wejska 11A</p>	
<p>Strona</p> <p>Stranina</p>	<p>Data oprac.</p> <p>12.2015</p> <p>tel./fax 1661648-83-04 tel. 509-165-181 e-mail: novuminz@pp.pl</p>	<p>Podpis</p> <p>Projekt budowlany</p>	<p>Typu projektu</p> <p>Instalacje c.o. - rzut podłazza</p> <p>Skala</p> <p>1:100</p> <p>Wzrostu</p> <p>4</p>